


Grunnmynd og snið í olíu- og sandskilju. Mkv. 1:50

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samb.
16.03.2020	A	Nýr tankur og plan endurnýjað	
20.04.2020	B	Bætt við 10m³ tank fyrir Diesel.	

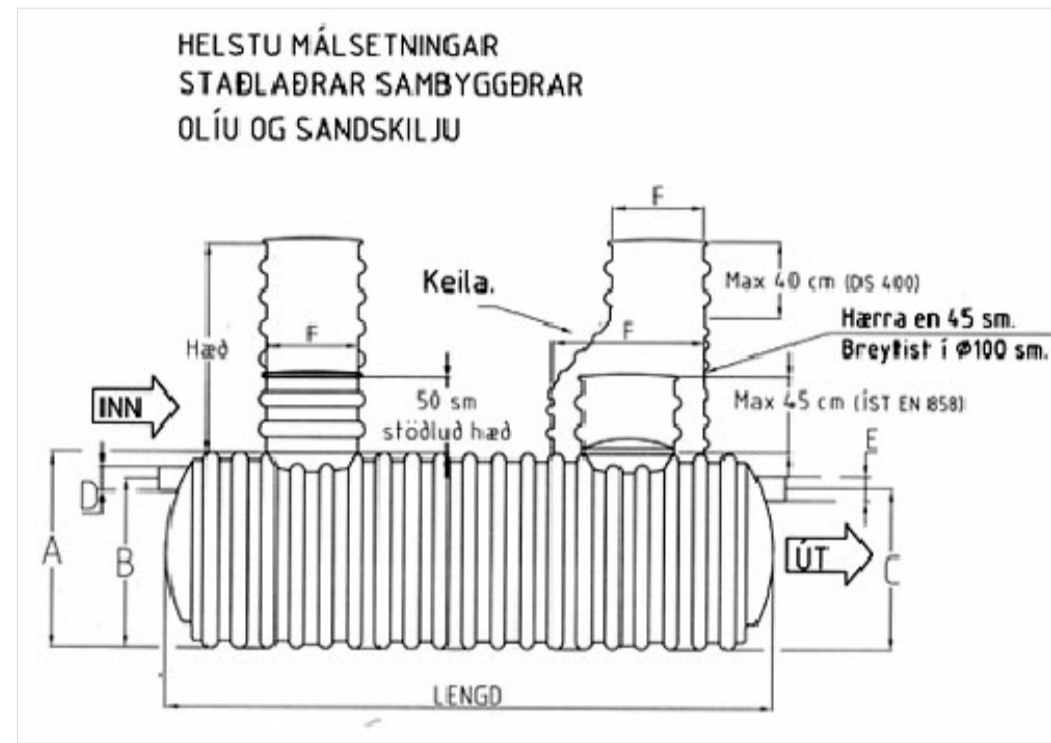

Bæturmál (cm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
120	128	115/112,5	105/102,5	160/200	160/200	600/1000

Ø1200 mm Sambyggðar sand- og olíuskiljur									
Vörunn	NS-ff.2	NS-ff.1	Heildar lengd sm	Óliudýpt (hámark) mm	Vökvarúm íltrar	Óliurúm íltrar	Sandrymi skynjara frá botni skilju	Hæð undir skilju	Stútar
44305	3	1,6	332	940	2240	2375	1030	550	Ø160

Skýringar

Sótt er um að endurnýja steypt afgreiðsluplan, eldsneylistanka, olíuskilju og tilheyrandi lagirn.

Afrennsli frá áfyllingarplani/afgreiðsluplani verður leitt í olíuskilju úr HDPE plasti gerð NS-ff.2 = 3,0 l/s. Vörunúmer 44305u frá Borgarplast. Vökvarúm mál = 2.240 l, olíurúm mál = 2.375 l, sandrymi = 1.030 l. Tengistútar 160. Vatn frá olíuskiljum fer í holtsakkeri. Óliunúthald vökvasans sem kemur frá olíuskilju á ekki að vera meir en 5 mg/l. Skilja er búið við brunarbúnaði sem segir til um hvernig tæmingar sé þörf. Frárennslistagnir frá plani, dætluplani og stútum á tönkum eru samsóðnar PEH lagirn.

Geymar fyrir bensín og diselolíu er niðurgrafirn.

Geymar eru einn 20m³ með 10m³ bensín og 10m³ af diselolíu og einn 10m³ fyrir lítað disel.


Geymar eru úr stáli 4mm og hafa tvöfalt byrði sem lekavörn. Ytra byrði geyma er ætlað sem lekavörn um eiginlegan eldsneytisgeymi. Geymar er innfluttur og byggður í samræmi við staðal EN12285. Holmri milli byrða er haft með undirþrýstingi ætlaðri til eftirlits með leka úr eldsneytisgeymi.

Geymir hefur hæðarstýrðan aðvörnubúnað svo ekki komi til yfirfyllinga. Útöftun geyma tengist útöftunarbúnaði sem er 3,5m yfir áfyllingarplani. Útöftun benseingeyms er tekin til baka í tankbil við áfyllingu. Fylling að geymi skal vera sandur eða finkornuð grús úr öbrotnu efni t.d. steypuþerla með komastærð 3-12mm.

Allur búnaður og frágangur hans skal uppfylla reglur um brunavarnir á bensinstöðum frá okt 1993. Allur frágangur verði samkvæmt núgildandi reglugerð.

Við enda afgreiðslu koma forsteyptar áreksstarvarnir.

Tæknibúnaður fyrir afgreiðsluplaníð kemur tengikassa við verstun.

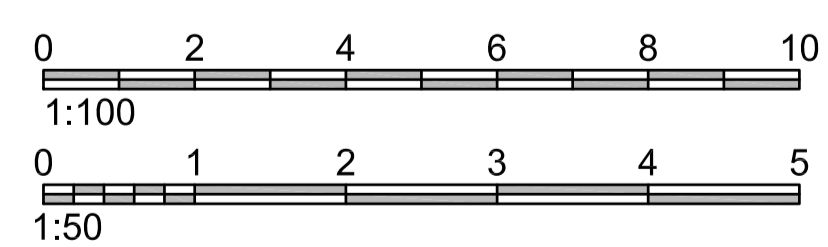

Felli verks: N1-Suðurbraut 9, Sjálfsafgreiðslustöð 565 Hofsósi		Höfundur: Svavar M. Sigurjónsson 190873419 Þjórgvin O. Sigurjónsson 1104815279	Dagur: 28.02.2019
Helli teikningar: Eldsneytisgeymir, plan og olíu- og sandskilja Afstöðumynd, grunnmynd Snúð, ásynd og skýringar		Samþykkt: Verknúmer: 801	Dagur: 18-55
Formaður: SMS	Tekniá: SMS	Mál: Mál:	Yfirsk: GP
Samþykkt: 801		Uppgá: B	